

低温貯蔵庫

プレハブ



GH/YH

GHシリーズ  
玄米用

庫内温度 2℃~15℃

適温貯蔵でお米の  
美味しさを守ります！



YHシリーズ  
花・果菜用

庫内温度 -5℃~15℃

低温冷蔵で花や果菜の  
鮮度を守ります！




GHシリーズ 玄米用

寸法図&袋積参考例


YHシリーズ 花・果菜用

寸法図

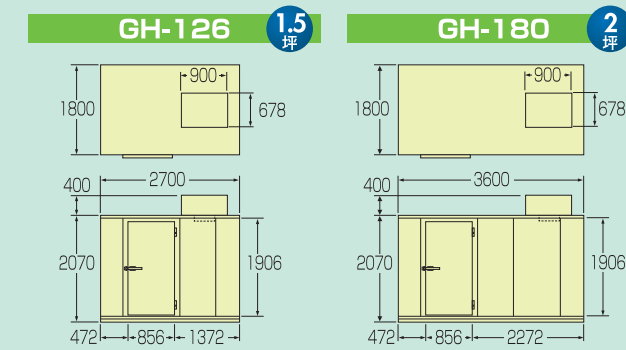




玄米  
126袋  
63俵

玄米  
180袋  
90俵

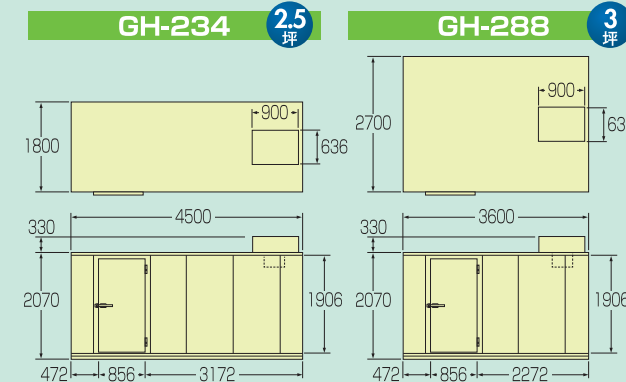

玄米  
234袋  
117俵

玄米  
288袋  
144俵

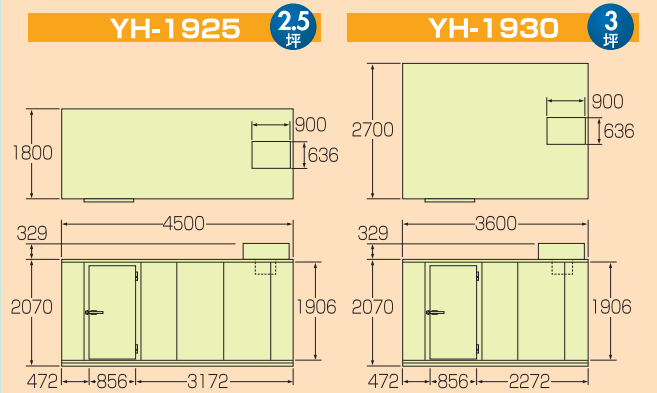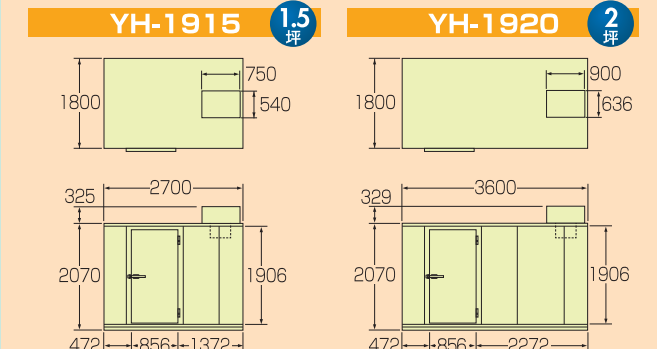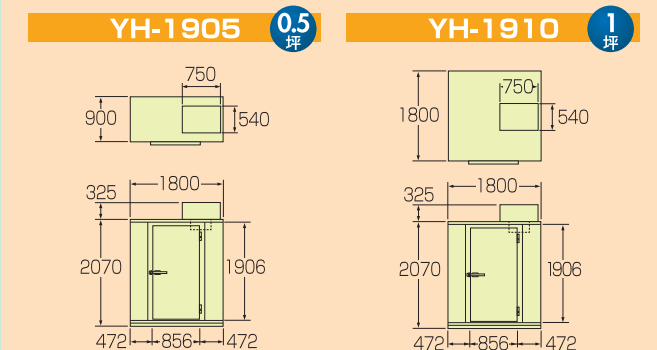

主要諸元										
型 式	GH-126	GH-180	GH-234	GH-288	YH-1905	YH-1910	YH-1915	YH-1920	YH-1925	YH-1930
坪	1.5	2	2.5	3	0.5	1	1.5	2	2.5	3
容 量	126袋(63俵)	180袋(90俵)	234袋(117俵)	288袋(144俵)	2660ℓ	5594ℓ	8529ℓ	11463ℓ	14397ℓ	17475ℓ
外 内 装	カラー鋼板				カラー鋼板					
庫内温度(℃)	+2~+15				-5~+15					
庫内湿度(%)	約65~75(設定温度により異なります)				約80~90(設定温度により異なります)					
電 源 (V)	3相200(50Hz/60Hz) 庫内灯100				3相200(50Hz/60Hz) 庫内灯100					
消費電力(w)	900/1030		1140/1290		890/1060		1140/1290	1800/2140		
冷 媒	R404A(850g)		R404A(1350g)		R404A(800g)		R404A(1350g)			
霜 取 方 式	オフサイクル		オフサイクル/ホットガス		オフサイクル/ホットガス					
標 準 装 備	庫内灯、ドア回り結露防止ヒーター、温度計				庫内灯、ドア回り結露防止ヒーター、温度計、ドレン管凍結防止ヒーター					
オ プ シ ョ ン	加湿/エチレン除去ユニット、大扉、観音扉、スライドドア				加湿/エチレン除去ユニット、大扉、観音扉、スライドドア					

\*GHの容量は玄米30kgの袋数になります。

\*YH-1905には加湿/エチレン除去ユニットは設置できません。

**注 意** 貯蔵品の品質は、収穫条件や、保存前処理条件などにより変化します。  
 ●YHシリーズは、花や果菜類の保存条件をできるだけ適正に保つために、庫内条件を低温(加湿はオプション)に維持し、換気によりエチレンガスを排出(オプション)するように工夫してありますが、ある程度の、花や果菜の品質劣化は避けられません。  
 ●貯蔵品の品質については、お客様の責任で管理をお願いいたします。  
 ●冷却することはできますが、加温することはできません。冬季など外気温が低い場合、庫内の設定温度より低くなる場合があります。

静岡製機株式会社

北海道(営) 〒007-0804 北海道札幌市東区東苗穂4条3-4-12 TEL.(011)781-2234  
 東北(営) 〒989-6136 宮城県大崎市古川穂波3-1-14 TEL.(0229)23-7210  
 新潟(営) 〒950-0923 新潟県新潟市中央区姥ヶ山1-5-30 TEL.(025)287-1110

関東(営) 〒302-0017 茨城県取手市桑原1424-1 TEL.(0297)73-3530  
 中部(営) 〒437-8601 静岡県袋井市山名町4-1 TEL.(0538)43-2251  
 北陸(営) 〒920-0365 石川県金沢市神野町東52 TEL.(076)249-6177  
 関西(営) 〒661-0032 兵庫県尼崎市武庫之荘東2-10-8 TEL.(06)6432-7890  
 中国(営) 〒700-0975 岡山県岡山市北区今2-8-12 TEL.(086)244-4123  
 九州(営) 〒835-0004 福岡県みやま市瀬高町山門1841-1 TEL.(0944)88-9793  
 農機営業部 〒437-1121 静岡県袋井市諸井1300 TEL.(0538)23-2822

インキはベジタブルインクを使用しています。弊社では地球にやさしい印刷物を使います。

ホームページアドレス <http://www.shizuoka-seiki.co.jp/>

◆この外観・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。◆製品の色は、印刷物のため実際の色調とは若干異なります。◆このパンフレットの内容は2020年4月現在のものです。

2004K③2



お米や花、野菜にとって、最適な温度で品質を守ります。

### 適温貯蔵で お米の美味しさを 守ります!

低温貯蔵でお米の呼吸を抑え、とれたての美味しさを守ります。


**GH**  
シリーズ  
玄米用  
庫内温度  
2℃~15℃



### 低温冷蔵で 花や果菜の 鮮度を守ります!

花や野菜の一時保存専用で、計画的な出荷をサポートします。

**YH**  
シリーズ  
花・果菜用  
庫内温度  
-5℃~15℃

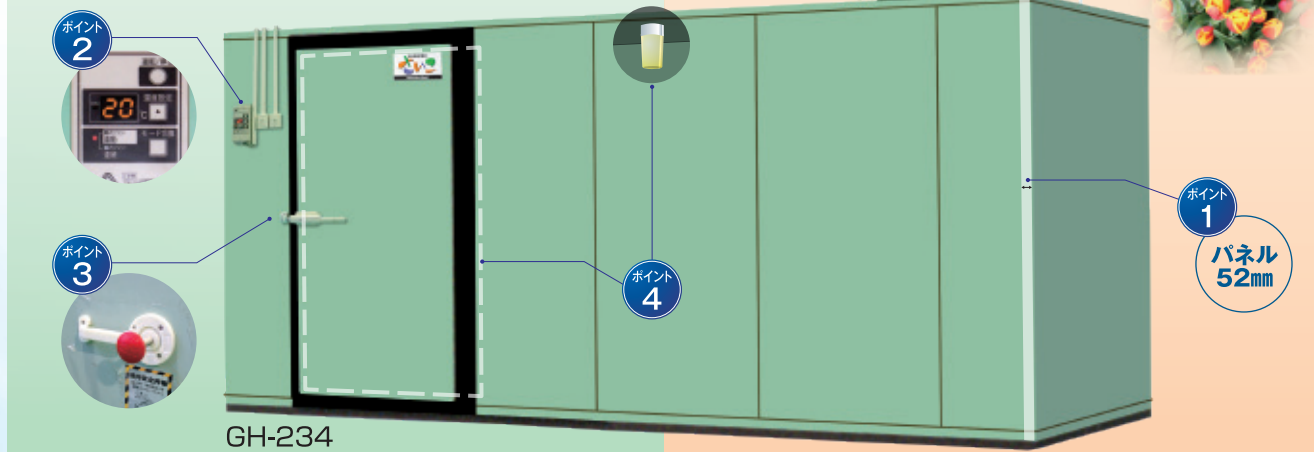

## 6つの特長

**ポイント 1** **経済性・保冷性に優れています!**  
断熱性に優れたパネル厚52mmで庫内の温度をしっかりと保ちます。



**ポイント 2** **温度設定は前面操作パネルで行えます。**

運転の開始・停止、温度設定やモード切替ができます。

保管物	運転モード	機器の動き
米など湿気をきらうものを保管する場合。	庫内ファン連動 (運転モードランプ点灯)	圧縮機の発停にあわせて、庫内ファンは運転/停止します。
野菜など乾燥をきらうものを保管する場合。	庫内ファン連続 (運転モードランプ消灯)	圧縮機の発停に関係なく、庫内ファンは常に運転します。

**ポイント 3** **ドア安全弁付き**  
庫内から扉を開けることができます。

**ポイント 4** **庫内灯・ドア周り結露防止ヒーター標準装備**


**ポイント 5** **いつも庫内を清潔に保ちます!**  
庫内を低温に保ち、カビの繁殖がありません。また、虫等の生育・繁殖の心配もクリアします。

**ポイント 6** **高い気密性で害虫被害から守ります!**  
高い気密性でネズミや害虫からガードします。




## 選べるオプション

**扉** 扉は大扉、観音扉、スライドドアをご用意できます。




大扉

開口寸法  
幅1400×高さ1750mm  
幅1200×高さ1750mm



観音扉

開口寸法  
幅1600×高さ1750mm  
幅1400×高さ1750mm  
幅1200×高さ1750mm




スライドドア

開口寸法  
幅857×高さ1650mm


### セパレートユニット (設置場所の高さが低い場合)

室外機を地面や離れた場所に設置する事も可能です。

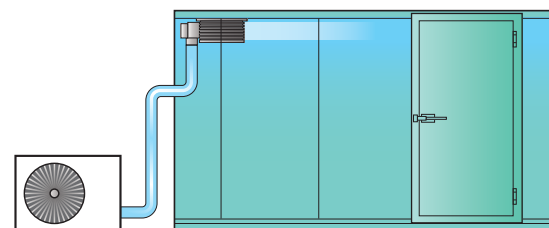

### 加湿/エチレン除去ユニット

花・果菜用貯蔵庫に設置すれば、高湿度とエチレン除去を実現。

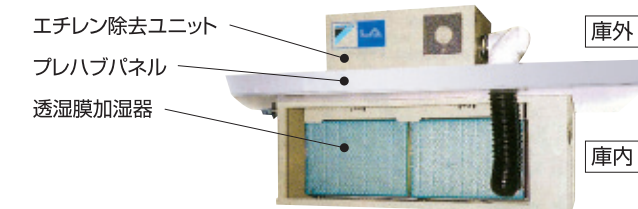

### 工事の事前準備


●お客様がご用意する電源について 5m以内に設置してください。

三相 200V	冷蔵ユニット プレハブさいご専用のブレーカーを用意してください(30A)
100V	庫内灯 (40W) ドアヒーター (53W)

●床の強度 コンクリート(厚さ5cm以上)であること。

#### ●設置場所

- プレハブ貯蔵庫の周囲に十分な広さがとれること。
- 天井は熱がこもりやすくなるので50センチ以上は空けてください。

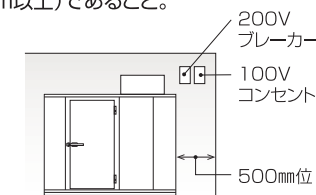

## 野菜・花の保管の目安




スイートコーン

保管期間:2~7日  
温度:0~2℃  
湿度:95%




ホウレンソウ

保管期間:1~2週間  
温度:0~2℃  
湿度:90%~95%  
加湿器は有効 (最も乾燥しやすい野菜の為)

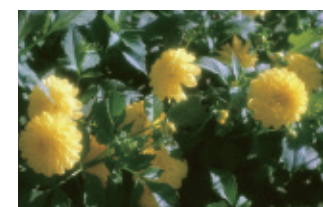

菊

保管期間:2週間  
温度:1~2℃  
湿度:85%~95%  
加湿/エチレン除去ユニット推奨

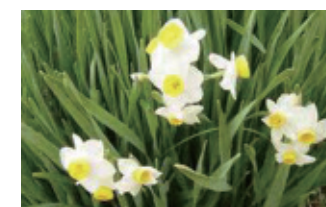

水仙

保管期間:2~3週間  
温度:1~2℃  
湿度:85%~95%  
加湿/エチレン除去ユニット推奨

注意: 貯蔵する目的や期間等により保管条件が異なります。

## 導入例

### 株式会社 浅羽農園



#### 4.5haの面積でねぎを栽培

ねぎの出荷調整に通常2~3日。また、1週間置いても品質に問題はありません。

型 式 YH-1915  
設定温度 2℃

### (農)池ヶ原ファーム



#### 品質に安心できます

年中、品質が一定に保たれます。虫もつかず安心です。

型 式 GH-234